



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Чеченской Республики  
Прокуратура  
Заводского района  
г. Грозного

ул. Маяковского, д. 3, г. Грозный

Чеченская Республика, 364006

20.01.2017 № 7 – 27 – 2017

Директору МБОУ  
«СОШ № 6 г. Грозного»

Джаубатыровой А.С.

ул. Ацетоновая, д. 6, г. Грозный, ЧР

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства  
о пожарной безопасности и противодействию терроризму

Прокуратурой района в январе 2017 года проведена проверка исполнения МБОУ «СОШ № 6 г. Грозного» (далее – Учреждение) законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних и противодействии терроризму, в ходе которой выявлены нарушения закона, требующие принятия мер по их устранению и недопущению впредь.

Так, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ), требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 69-ФЗ основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также данной нормой законодательства предусмотрены основные функции системы обеспечения пожарной безопасности.

В силу ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены правила «О противопожарном режиме» (далее – Правила), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила

Вн. а. д. б. № 000727



## ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий им способствовавших.

2. Незамедлительно разместить знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, по направлению к пожарному гидранту.


3. Организовать и проверить работоспособность сетей противопожарного внутреннего и наружного водопровода.

4. Ежеквартально проводить проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, о чем составлять соответствующий акт.

5. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Прокурор района  
старший советник юстиции

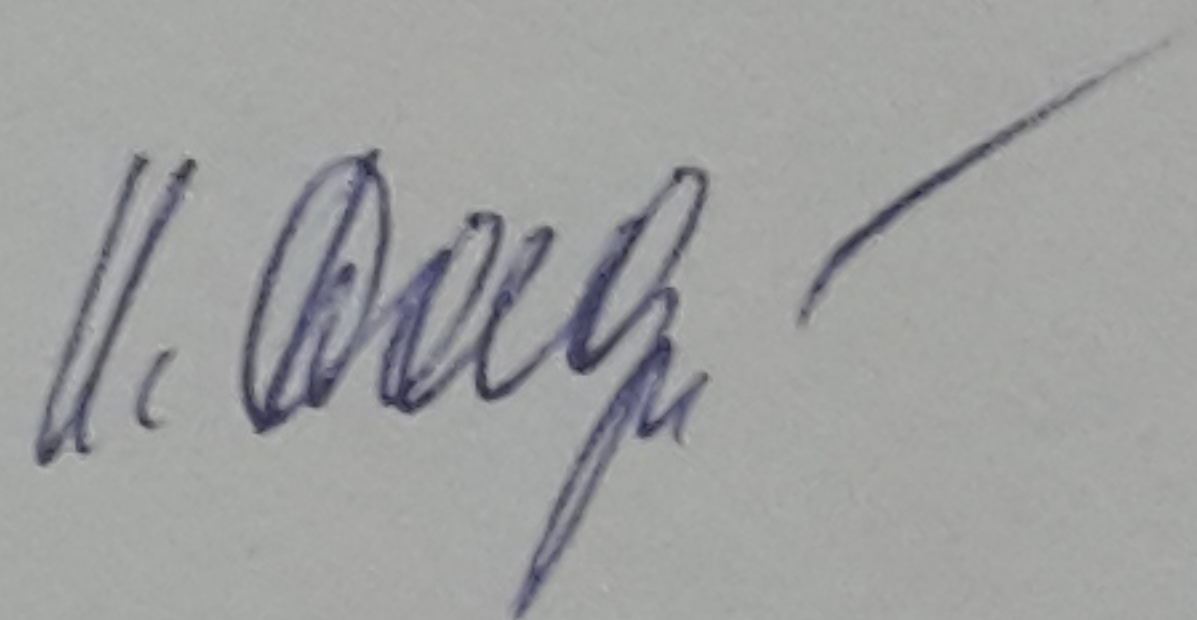

Н.А. Дадаева